

2.0 / L1  
 2.0 / L2  
 2.0 / L3  
 2.0 / N  
 2.0 / PE  
 2.0 / L1\_KF  
 2.0 / L2\_KF  
 2.0 / L3\_KF

Kontrola fazy  
 Zasilanie ewakuacyjne


Poza szafą

Obwód 1	Obwód 2	Obwód 3
1.04 Przedsionek	1.01 Pom. Biurowe 1.02 Aneks kuchenny 1.03 Aneks wypoczynkowy 1.05 Warsztat mistrz 1.06 Przedsionek	1.11 Korytarz 1

Zasilone z rozdzielni głównej  
 Przewód 2K1 NHXMH-J 5x6mm<sup>2</sup>  
 Zabezpieczenie C25

≡/2



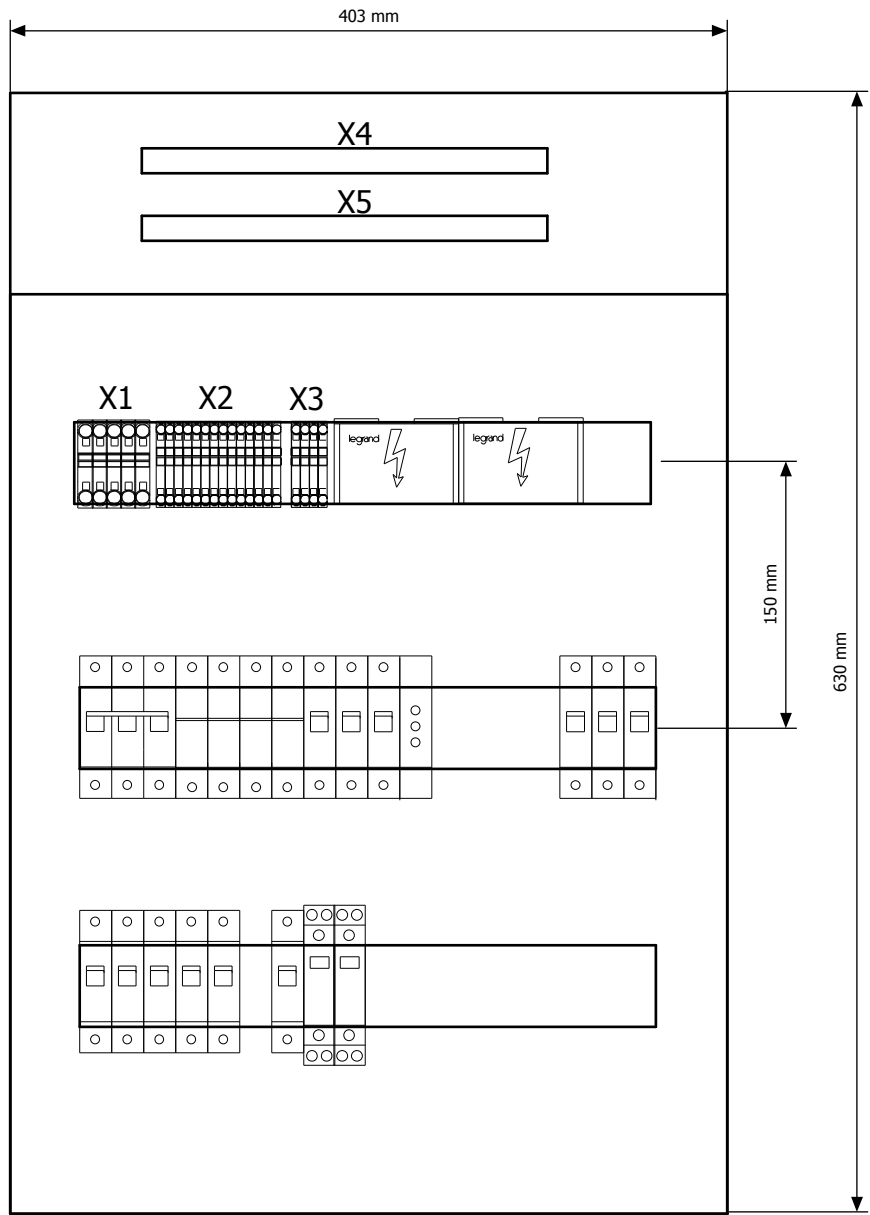

Rezerwa miejsca 30%

2

			Data	2016-03-16	Metroprojekt	Widok szafy sterowniczej	= RO-2	+	Arkusze 3
			Edycja	PJA					
			Sprawdz						
Zmiana	Data	Nazwa	Oryg	Rekompensata za	Zastąpiony przez		MT-P06-56-4721/05		Arkusze 6

