


Kontrola fazy
Zasilanie ewakuacyjne

Poza szafą

Obwód 1	Obwód 2	Obwód 3
1.27 Magazyn elektroniczny 1.28 Magazyn mechaniczny	1.29 Pom. Socjalne Aneks kuchenny 1.30 WC 1.31 Przedsionek	1.34 Komunikacja

Zasilone z rozdzielni głównej
Przewód 4K1 NHXMH-J 5x6mm²
Zabezpieczenie C25

≡/2

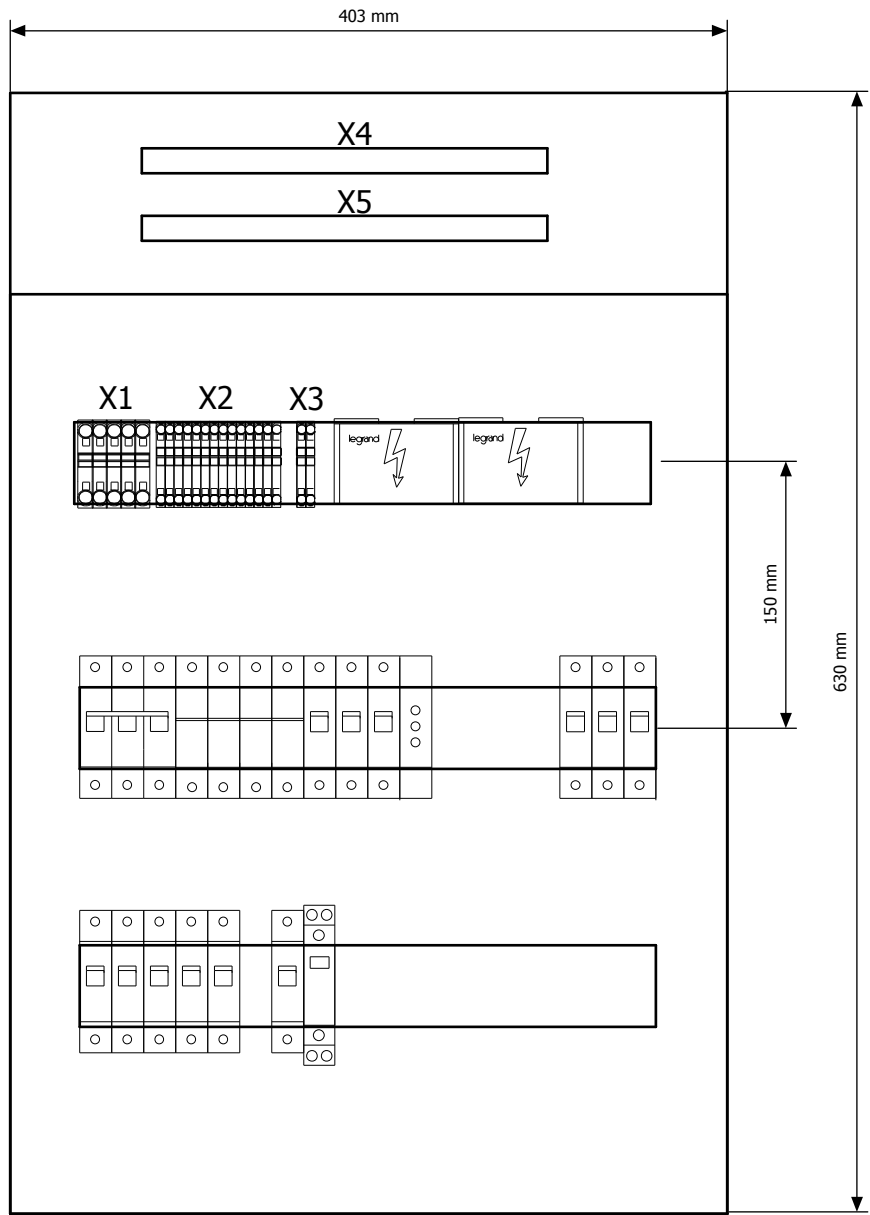

Rezerwa miejsca 30%

2

			Data	2014-09-03	Metroprojekt	Widok szafy sterowniczej	= RO-4	+	Arkusz 3
			Edycja	Marek					
			Sprawdz						
Zmiana	Data	Nazwa	Oryg	Rekompensata za	Zastąpiony przez		MT-P06-56-4721/07		Arkusz 6

